




## 單相相位電力控制器 使用說明與簡易維修

### 注意事項

1. 請勿對本產品進行耐壓測試，避免電子零件被破壞。
2. 請確認電源電壓與本產品標示規格相符。
3. 本產品適用於阻性負載。
4. 本產品請遠離強酸，強鹼。
5. 安裝時請注意選擇通風良好場所。
6. 更換任何元器件時，需確認已關閉電源，以免觸電危險。

### 安裝注意事項

1. 安裝前請確認SCR的電壓、電流和您訂購規格是否相符合，如有不符請聯絡我們。
2. 安裝時請將  箭頭標誌朝上，切勿倒放。
3. R、T為電源側，H、H為負載側，切勿裝錯，安裝後需檢查螺絲是否鬆動，接線是否脫落等現象；以免因接觸點過熱造成原件損壞。
4. 不用手動調節（可變電阻VR）時PCB板的2和3接點要短接。
5. 控制箱需避免環境溫度超過 40°C，且需有空氣對流孔，並垂直安裝以利於散熱，SCR上下應保留適當空間，以便空氣流通。
6. 需考慮電流變動率、散熱片及其它外在因素，實際使用電流不得超過SCR額定之80%。
7. 請務必加裝電磁接觸器做好保護，以免SCR故障時有可能會有持續輸出造成意外損失。


### 規格說明

1. 主電源：單相 220V、380V、440V +/- 10%，50 / 60 HZ
2. 額定電流：20A，30A，40A ……
3. 輸入訊號選擇：
  - 自動輸出控制方式：DC 4-20mA，DC 1-5V，DC 0-10V
  - 手動輸出調整控制方式：可變電阻輸出調整（VR5K）
  - 自動加手動輸出限制控制方式：訊號輸入+可變電阻輸出調整（VR5K）
4. 輸出範圍：0-96%以上全波相位控制。
5. 適用環境溫度：-10°C ~ 50°C，90%RH以下。
6. 具緩啟動、緩關斷功能可使輸出平緩變化。

### 負載測試


1. 負載未接或電流太小(1A以下)會無法導通，測試時請接上1A以上之負載。

### 內部PCB板構造圖

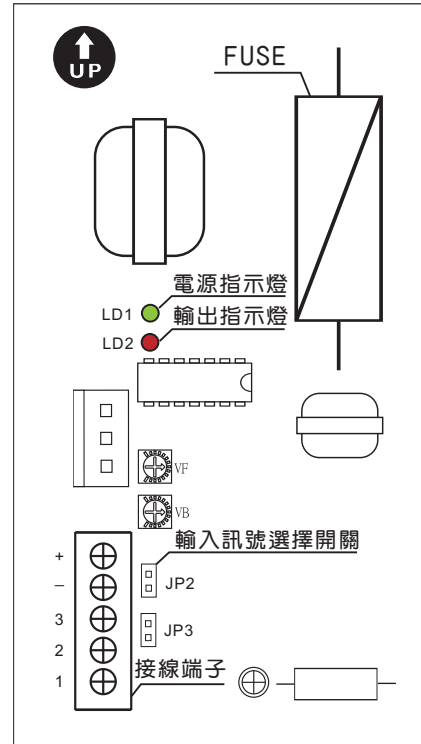


### 撥段開關與接線範例


#### 1. 輸入 DC 4-20mA




#### 2. 可變電阻調整



#### 3. 輸入 DC 4-20mA+可變電阻調整




#### 4. 輸入 DC 1-5V



## 撥段開關與接線範例

### 5. 輸入 DC 1-5V+可變電阻調整



## LED燈顯示說明及故障排除

### LED燈顯示說明及故障排除

編號	顏色	顯示狀況	異常故障原因	處理對策
LD1	綠色 	電源指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>主電源未送電</li> <li>端子台SW處未短接</li> <li>PCB板故障</li> <li>保險絲熔斷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查主電源電路</li> <li>將SW處短接</li> <li>更換PCB板或送修</li> <li>更換保險絲</li> </ul>
		(燈亮表示正常)		
LD2	紅色 	輸出指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>無訊號輸入或+-反接</li> <li>端子台 2、3處未短接</li> <li>燈亮無電流輸出</li> <li>PCB板故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查訊號輸入、撥段開關</li> <li>將端子台 2、3處短接</li> <li>檢查主電路或保險絲</li> <li>更換PCB板或送修</li> </ul>
		(燈隨著輸入訊號大小明滅表示正常)		

## 故障情況與排除

故障情形	可能原因	排除方法
全電壓一直輸出 (不能控制或作ON/OFF輸出)	<ol style="list-style-type: none"> <li>撥段開關錯誤</li> <li>輸入信號太高</li> <li>SCR模組短路</li> <li>單相SCR輸入信號接反</li> <li>電源相序錯誤 (單相1對3時最易發生)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>檢查插PIN是否正確</li> <li>量輸入信號</li> <li>換新</li> <li>量輸入信號是否反接</li> <li>檢查電源相序</li> </ol>
無電壓輸出	<ol style="list-style-type: none"> <li>保險絲開路</li> <li>加熱管開路</li> <li>無電源輸入</li> <li>無輸入信號</li> <li>PCB損壞</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>量保險絲是否開路</li> <li>量加熱管是否開路</li> <li>量電源端是否有電壓</li> <li>量輸入信號是否有1~5V</li> <li>PCB維修或換新</li> </ol>
電壓輸出一半或輸出不平衡	<ol style="list-style-type: none"> <li>輸入電壓不正確</li> <li>輸入信號太低</li> <li>SCR半波導通或PC板故障</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>量電源電壓是否正確</li> <li>量輸入信號是否有1~5V</li> <li>送廠維修</li> </ol>
保險絲熔斷	<ol style="list-style-type: none"> <li>電感性負載，啟動電流過大</li> <li>諧波影響，使保險絲容量降低</li> <li>負載過大，超過保險絲額定容量</li> <li>負載短路</li> <li>電源電壓瞬間過大</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採用定電流型SCR</li> <li>設備加裝諧波濾波器</li> <li>檢查負載容量是否正確</li> <li>檢查負載是否短路</li> <li>請保持電壓穩定</li> </ol>