



濕度曲線圖

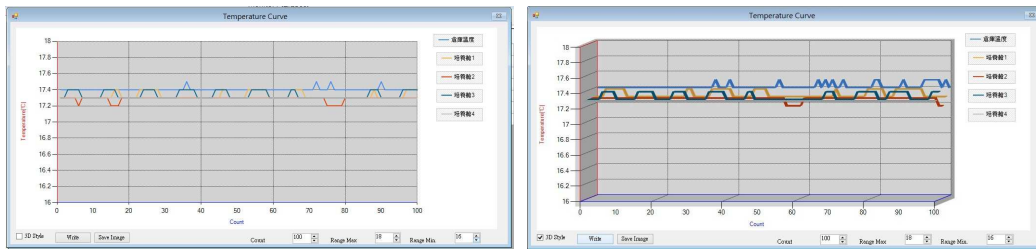


1. 依主畫面設定顯示
2. 可選 3D、2D
3. 可調濕度範圍

平面圖

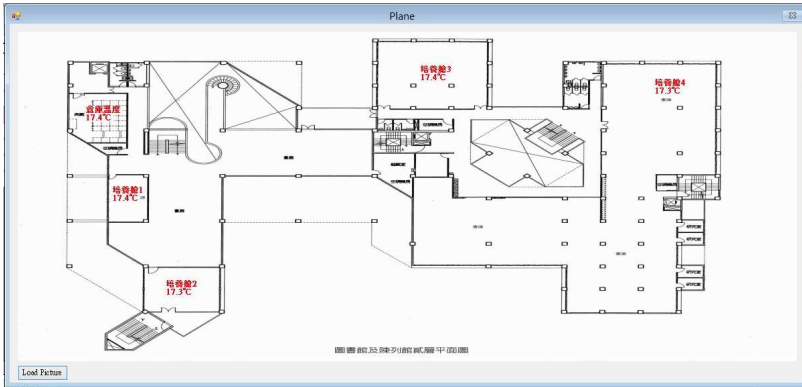

1. 可自行選擇設計平面圖
2. 由主畫面規劃溫度顯示位置

即時警報系統

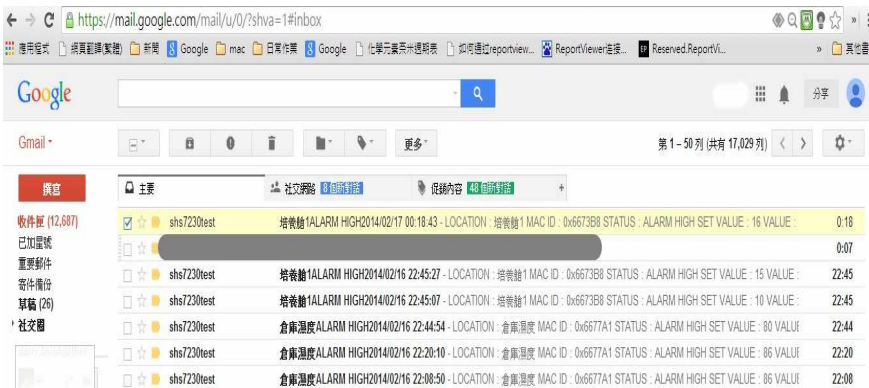

1. 主畫面、分割畫面及平面圖對於發生警報的監測點會改變底色,作顏色識別管理
2. 於電腦發出警報音(可自行修改警報音效), 接上擴音系統可傳遍全廠區。
3. 即時發送警報 E-mail

即時紀錄:

No.	MAC Address	Location 1	Location 2	Location 3	Location 4	Log Time	Temperature	Humidity	Data 1 (°C)	Data 2 (°C)	Data 3 (°C)	Data 4 (°C)	Battery (V)	RSSI (dBm)
1	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:20	23	65.1	---	---	---	---	---	0
2	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:20	23.4	---	23.8	23.6	23.7	23.7	12	-7
3	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:22	23	65.1	---	---	---	---	---	0
4	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:24	23	65.1	---	---	---	---	---	-9
5	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:24	23.4	---	23.8	23.6	23.6	23.7	12	-7
6	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:26	23	65.1	---	---	---	---	---	-10
7	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:28	23	65.1	---	---	---	---	---	-10
8	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:28	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-7
9	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:30	23	65.1	---	---	---	---	---	-10
10	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:32	23	65	---	---	---	---	---	-10
11	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:32	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-7
12	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:34	23	65	---	---	---	---	---	-10
13	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:36	23	65.1	---	---	---	---	---	-10
14	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:36	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-6
15	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:38	23	65.1	---	---	---	---	---	-10
16	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:40	23	65	---	---	---	---	---	-10
17	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:40	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-7
18	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:42	23	65	---	---	---	---	---	-10
19	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:42	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-6
20	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:44	23	65	---	---	---	---	---	-10
21	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:44	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-7
22	0ae673b8	培養箱1	培養箱2	培養箱3	培養箱4	2014/02/24 10:03:44	23.4	---	23.7	23.6	23.6	23.7	12	-7
23	0ae677a1	倉庫溼度	倉庫溼度			2014/02/24 10:03:46	23	65	---	---	---	---	---	-10

1. 可設定儲存路徑
2. CSV 檔直接 Excel 開啟進行更多分析